


Manuale di Configurazione

SCA19 & Ino20



Indice

Rigenerazione a tempo dell'addolcitore	p1
Rigenerazione volumetrica immediata dell'addolcitore	p2
Rigenerazione volumetrica ritardata dell'addolcitore	p3
Rigenerazione adattativa della salamoia dell'addolcitore	p4
Rigenerazione a tempo del filtro	p5
Rigenerazione volumetrica immediata del filtro	p6
Rigenerazione volumetrica ritardata del filtro	p7
Rigenerazione volumetrica immediata dell'addolcitore con risciacquo giornaliero	p8
Rigenerazione volumetrica ritardata dell'addolcitore con risciacquo giornaliero	p9

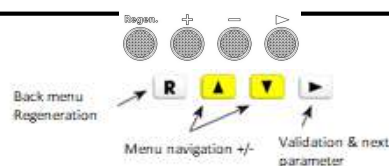

CONFIGURAZIONE MANUALE / MODALITÀ DI RIGENERAZIONE:

A TEMPO E SETTIMANALE

Impostazioni alle 23h45
Premere ► per 8 secondi
 Display: ME-1 o ME-2 o ME-3 o ME-4

IMPOSTAZIONE	▲ ▼	DISPLAY	DESCRIZIONE
Modalità rigenerazione		r--1	A tempo e settimanale
Tipo di flusso di rigenerazione		t-dF t-uF	Equicorrente Controcorrente
Livello di clorazione (solo per le valvole di clorazione)		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Clorazione disattivata Clorazione bassa Clorazione media (consigliato) Clorazione elevata
Rigenerazione forzata		F__ F-oF	Giorni tra una rigenerazione e l'altra (1 → 50) Rigen. forzata disattivata, rigenerazione settimanale
Scelta dei giorni		J1-- J7--	Scelta dei giorni della settimana 0 o 1 (J1 -> J7)
Equicorrente			Equicorrente
Controcorrente			Controcorrente
Controlavaggio		1-__	0,0 → 99
Salamoia		2-__	0,0 → 99
Risciacquo		3-__	0,0 → 99
Ricarica serbatoio		4-__	0,0 → 99
Tempo rigenerazione		xx:xx	Scelta dell'orario (00:00 -> 23:59)
Indicatore di mancanza di SALE		E oF E __	Funzione disattivata Numero di rigen. prima dell'allarme (02 → 25)

Breve pressione: imposta la rigenerazione per l'intervallo temporale successivo


Pressione prolungata: avvia la rigenerazione



"__" = Valori da completare

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Per ulteriori informazioni, richiedere la documentazione completa relativa alla nostra valvola

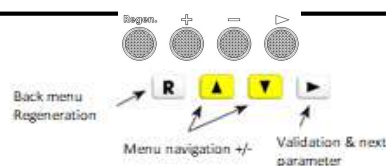

CONFIGURAZIONE MANUALE / MODALITÀ DI RIGENERAZIONE:

VOLUMETRICA IMMEDIATA

Impostazioni alle 23h45
Premere ► per 8 secondi
 Display: ME-1 o ME-2 o ME-3 o ME-4

IMPOSTAZIONE	▲ ▼	DISPLAY	DESCRIZIONE
Modalità rigenerazione		r--2	Rigenerazione volumetrica immediata
Tipo di flusso di rigenerazione		t-dF t-uF	Equicorrente Controcorrente
Livello di clorazione (solo per le valvole di clorazione)		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Clorazione disattivata Clorazione bassa Clorazione media (consigliato) Clorazione elevata
Rigenerazione forzata		F-oF F __	Rigen. forzata disattivata Giorni tra una rigenerazione e l'altra (1 → 50)
Impostazione volumetrica		IF __ IF-oF	Volumetrica forzata (0,01 → 19,9) m3 Disattivata, completare quanto segue:
Capacità di rigenerazione		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Durezza dell'acqua		H __	08 → 80 (°tH)
Equicorrente	Controcorrente		Equicorrente Controcorrente
Controlavaggio	Salamoia	1- __	0,0 → 99
Salamoia	Controlavaggio	2- __	0,0 → 99
Risciacquo	Risciacquo	3- __	0,0 → 99
Ricarica serbatoio	Ricarica serbatoio	4- __	0,0 → 99
Tempo rigenerazione		xx:xx	Scelta dell'orario (00:00 -> 23:59)
Indicatore di mancanza di SALE		E oF E __	Funzione disattivata Numero di rigen. prima dell'allarme (02 → 25)

Breve pressione: imposta la rigenerazione per l'intervallo temporale successivo


Pressione prolungata: avvia la rigenerazione



"__" = Valori da completare

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Per ulteriori informazioni, richiedere la documentazione completa relativa alla nostra valvola

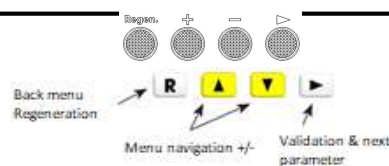

CONFIGURAZIONE MANUALE / MODALITÀ DI RIGENERAZIONE:

VOLUMETRICA RITARDATA

Impostazioni alle 23h45
Premere ► per 8 secondi
 Display: ME-1 o ME-2 o ME-3 o ME-4

IMPOSTAZIONE	▲ ▼	DISPLAY	DESCRIZIONE
Modalità rigenerazione		r--3	Rigenerazione volumetrica ritardata
Tipo di flusso di rigenerazione		t-dF t-uF	Equicorrente Controcorrente
Livello di clorazione (solo per le valvole di clorazione)		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Clorazione disattivata Clorazione bassa Clorazione media (consigliato) Clorazione elevata
Rigenerazione forzata		F-oF F __	Rigen. forzata disattivata Giorni tra una rigenerazione e l'altra (1 → 50)
Impostazione volumetrica		IF __ IF-oF	Volumetrica forzata (0,01 → 19,9) m3 Disattivata, completare quanto segue:
Capacità di rigenerazione		C __	001 → 750 (m3.*tH)
Durezza dell'acqua		H __	08 → 80 (°tH)
Riserva programmata		o __	0,00 → 2,00 (m3)
Equicorrente			Equicorrente
Controcorrente			Controcorrente
Controlavaggio		1- __	0,0 → 99
Salamoia		2- __	0,0 → 99
Risciacquo		3- __	0,0 → 99
Ricarica serbatoio		4- __	0,0 → 99
Orari di rigenerazione, scegliere fino a 4 orari diversi		__:H1 __:H2 __:H3 __:H4	Prima scelta 00 → 23 Seconda scelta 00 → 23 o oF Terza scelta 00 → 23 o oF Quarta scelta 00 → 23 o oF
Indicatore di mancanza di SALE		E oF E __	Funzione disattivata Numero di rigen. prima dell'allarme (02 → 25)

Breve pressione: imposta la rigenerazione per l'intervallo temporale successivo




Pressione prolungata: avvia la rigenerazione

"__" = Valori da completare

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Per ulteriori informazioni, richiedere la documentazione completa relativa alla nostra valvola

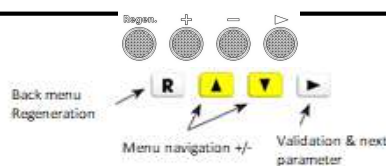

CONFIGURAZIONE MANUALE / MODALITÀ DI RIGENERAZIONE:

SALAMOIA ADATTATIVA

Impostazioni alle 23h45
Premere ► per 8 secondi
 Display: ME-1 o ME-2 o ME-3 o ME-4

IMPOSTAZIONE	▲ ▼	DISPLAY	DESCRIZIONE
Modalità rigenerazione		r--4	Rigenerazione adattativa della salamoia
Tipo di flusso di rigenerazione		t-uF	Controcorrente
Livello di clorazione (solo per le valvole di clorazione)		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Clorazione disattivata Clorazione bassa Clorazione media (consigliato) Clorazione elevata
Rigenerazione forzata		F-oF F __	Rigen. forzata disattivata Giorni tra una rigenerazione e l'altra (1 → 50)
Impostazione volumetrica		IF __	Volumetrica forzata (0,01 → 19,9) m3
Capacità di rigenerazione		IF-oF	Disattivata, completare quanto segue:
Durezza dell'acqua		C __	001 → 750 (m3.°tH)
		H __	08 → 80 (°tH)
Controcorrente			Controcorrente
Ricarica serbatoio		1-__	0,0 → 99
Pausa		2-__	60
Salamoia		3-__	0,0 → 99
Controlavaggio		4-__	0,0 → 99
Risciacquo rapido		5-__	0,0 → 99
Tempo rigenerazione		xx:xx	Scelta dell'orario (00:00 -> 23:59)
Indicatore di mancanza di SALE		E oF E __	Funzione disattivata Numero di rigen. prima dell'allarme (02 → 25)

Breve pressione: imposta la rigenerazione per l'intervallo temporale successivo




Pressione prolungata: avvia la rigenerazione

"__" = Valori da completare

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Per ulteriori informazioni, richiedere la documentazione completa relativa alla nostra valvola

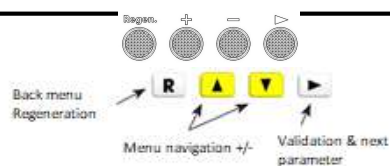

CONFIGURAZIONE MANUALE / MODALITÀ FILTRO:

A TEMPO E SETTIMANALE

Impostazioni alle 23h45
Premere ► per 8 secondi
 Display: ME-1 o ME-2 o ME-3 o ME-4

IMPOSTAZIONE		▲ ▼	DISPLAY	DESCRIZIONE		
Modalità rigenerazione			r--5	A tempo e settimanale		
Tipo di flusso di rigenerazione			t-dF	Equicorrente		
			t-uF	Controcorrente		
Rigenerazione forzata			F__	Giorni tra una rigenerazione e l'altra (1 → 50)		
			F-oF	Rigen. forzata disattivata, rigenerazione settimanale		
Scelta dei giorni			J1--	Scelta dei giorni della settimana 0 o 1 (J1 -> J7)		
			J7--			
Equicorrente	Controcorrente				Equicorrente	Controcorrente
Controlavaggio	Controlavaggio		1-__	Durata del ciclo (minuti)	0,0 → 99	0,0 → 99
Pausa	Pausa		2-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Controlavaggio	Controlavaggio	3-__	0,0 → 99		0,0 → 99	
Risciacquo	Risciacquo	4-__	0,0 → 99		0,0 → 99	
Pausa	Pausa	5-__	0,0 → 99		0,0 → 99	
Tempo rigenerazione			xx:xx	Scelta dell'orario (00:00 -> 23:59)		

Breve pressione: imposta la rigenerazione per l'intervallo temporale successivo




Pressione prolungata: avvia la rigenerazione

"__" = Valori da completare

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Per ulteriori informazioni, richiedere la documentazione completa relativa alla nostra valvola

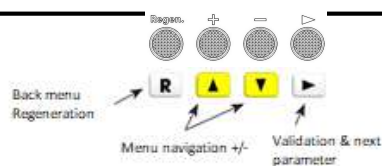

CONFIGURAZIONE MANUALE / MODALITÀ FILTRO:

VOLUMETRICA IMMEDIATA

Impostazioni alle 23h45

Premere ► per 8 secondi

Display: ME-1 o ME-2 o ME-3 o ME-4

IMPOSTAZIONE	▲ ▼	DISPLAY	DESCRIZIONE
Modalità rigenerazione		r--6	Rigenerazione volumetrica immediata
Tipo di flusso di rigenerazione		t-dF t-uF	Equicorrente Controcorrente
Rigenerazione forzata		F-oF	Rigen. forzata disattivata
		F __	Giorni tra una rigenerazione e l'altra (1 → 50)
Impostazione volumetrica		IF __	Volumetrica forzata (0,01 → 19,9) m3
		IF-oF	Disattivata, completare quanto segue:
Capacità di rigenerazione		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Durezza dell'acqua		H __	08 → 80 (°tH)
Equicorrente	Controcorrente		Equicorrente Controcorrente
Controlavaggio	Controlavaggio	1-__	0,0 → 99
Pausa	Pausa	2-__	0,0 → 99
Controlavaggio	Controlavaggio	3-__	0,0 → 99
Risciacquo	Risciacquo	4-__	0,0 → 99
Pausa	Pausa	5-__	0,0 → 99
Tempo rigenerazione		xx:xx	Scelta dell'orario (00:00 -> 23:59)

Breve pressione: imposta la rigenerazione per l'intervallo temporale successivo




Pressione prolungata: avvia la rigenerazione

"__" = Valori da completare

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Per ulteriori informazioni, richiedere la documentazione completa relativa alla nostra valvola

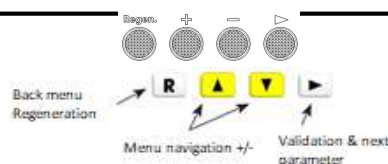

CONFIGURAZIONE MANUALE / MODALITÀ FILTRO:

VOLUMETRICA RITARDATA

Impostazioni alle 23h45
Premere ► per 8 secondi
 Display: ME-1 o ME-2 o ME-3 o ME-4

IMPOSTAZIONE	▲ ▼	DISPLAY	DESCRIZIONE
Modalità rigenerazione		r--7	Rigenerazione volumetrica ritardata
Tipo di flusso di rigenerazione		t-dF t-uF	Equicorrente Controcorrente
Rigenerazione forzata		F-oF F __	Rigen. forzata disattivata Giorni tra una rigenerazione e l'altra (1 → 50)
Impostazione volumetrica		IF __ IF-oF	Volumetrica forzata (0,01 → 19,9) m3 Disattivata, completare quanto segue:
Capacità di rigenerazione		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Durezza dell'acqua		H __	08 → 80 (°tH)
Riserva programmata		o __	0,00 → 2,00 (m3)
Equicorrente Controcorrente			Equicorrente Controcorrente
Controlavaggio	Controlavaggio	1- __	0,0 → 99
Pausa	Pausa	2- __	0,0 → 99
Controlavaggio	Controlavaggio	3- __	0,0 → 99
Risciacquo	Risciacquo	4- __	0,0 → 99
Pausa	Pausa	5- __	0,0 → 99
Orari di rigenerazione, scegliere fino a 4 orari diversi		__ :H1 __ :H2 __ :H3 __ :H4	Prima scelta 00 → 23 Seconda scelta 00 → 23 o oF Terza scelta 00 → 23 o oF Quarta scelta 00 → 23 o oF

Breve pressione: imposta la rigenerazione per l'intervallo temporale successivo




Pressione prolungata: avvia la rigenerazione

" __ " = Valori da completare

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Per ulteriori informazioni, richiedere la documentazione completa relativa alla nostra valvola

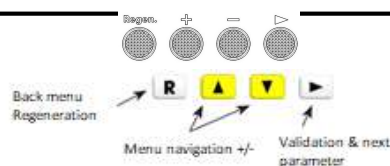

CONFIGURAZIONE MANUALE / MODALITÀ DI RIGENERAZIONE:

VOLUMETRICA IMMEDIATA

*Opzione di risciacquo quotidiano

Impostazioni alle 23h45
Premere ► per 8 secondi
 Display: ME-1 o ME-2 o ME-3 o ME-4

IMPOSTAZIONE	▲ ▼	DISPLAY	DESCRIZIONE
Modalità rigenerazione		r--2	Rigenerazione volumetrica immediata
Tipo di flusso di rigenerazione		t-dF	Equicorrente
Livello di clorazione (solo per le valvole di clorazione)		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Clorazione disattivata Clorazione bassa Clorazione media (consigliato) Clorazione elevata
Rigenerazione forzata		F-oF F __	Rigen. forzata disattivata Giorni tra una rigenerazione e l'altra (1 → 50)
Impostazione volumetrica		IF __ IF-oF	Volumetrica forzata (0,01 → 19,9) m3 Disattivata, completare quanto segue:
Capacità di rigenerazione		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Durezza dell'acqua		H __	08 → 80 (°tH)
Equicorrente			Equicorrente
Controlavaggio		1-__	0,0 → 99
Salamoia		2-__	0,0 → 99
Risciacquo		3-__	0,0 → 99
Ricarica serbatoio		4-__	0,0 → 99
Tempo rigenerazione		xx:xx	Scelta dell'orario (00:00 -> 23:59)
Durata del risciacquo (minuti)		rd x.x	Durata (0,1 → 9,9)
Portata di risciacquo		rF-x	Numero iniettori (1-3-5-7-9)

Breve pressione: imposta la rigenerazione per l'intervallo temporale successivo




Pressione prolungata: avvia la rigenerazione

"__" = Valori da completare

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Per ulteriori informazioni, richiedere la documentazione completa relativa alla nostra valvola

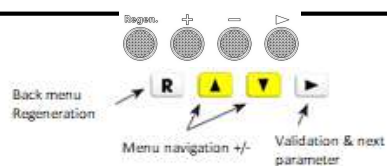

CONFIGURAZIONE MANUALE / MODALITÀ DI RIGENERAZIONE:

VOLUMETRICA RITARDATA

*Opzione di risciacquo quotidiano

Impostazioni alle 23h45
Premere ► per 8 secondi
 Display: ME-1 o ME-2 o ME-3 o ME-4

IMPOSTAZIONE	▲ ▼	DISPLAY	DESCRIZIONE
Modalità rigenerazione		r--3	Rigenerazione volumetrica ritardata
Tipo di flusso di rigenerazione		t-dF	Equicorrente
Livello di clorazione (solo per le valvole di clorazione)		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Clorazione disattivata Clorazione bassa Clorazione media (consigliato) Clorazione elevata
Rigenerazione forzata		F-oF F __	Rigen. forzata disattivata Giorni tra una rigenerazione e l'altra (1 → 50)
Impostazione volumetrica		IF __	Volumetrica forzata (0,01 → 19,9) m3
Capacità di rigenerazione		IF-oF	Disattivata, completare quanto segue:
Durezza dell'acqua		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Riserva programmata		H __	08 → 80 (°tH)
		o __	0,00 → 2,00 (m3)
Equicorrente			Equicorrente
Controlavaggio		1-__	0,0 → 99
Salamoia		2-__	0,0 → 99
Risciacquo		3-__	0,0 → 99
Ricarica serbatoio		4-__	0,0 → 99
Orari di rigenerazione, scegliere fino a 4 orari diversi		__:H1 __:H2 __:H3 __:H4	Prima scelta 00 → 23 Seconda scelta 00 → 23 o oF Terza scelta 00 → 23 o oF Quarta scelta 00 → 23 o oF
Durata del risciacquo (minuti)		rd x.x	Durata (0,1 → 9,9)
Portata di risciacquo		rF-x	Numero iniettori (1-3-5-7-9)

Breve pressione: imposta la rigenerazione per l'intervallo temporale successivo



Pressione prolungata: avvia la rigenerazione

"__" = Valori da completare

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Per ulteriori informazioni, richiedere la documentazione completa relativa alla nostra valvola